

Отчет о готовности
ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур
к отопительному сезону 2025-2026 г.г.

Распоряжением Главы администрации город Байконур от 21 марта 2025 года № 01-142р были определены основные задачи и мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025/2026 года для ГУП ПЭО "Байконурэнерго" г. Байконур. В соответствии с планом проведены мероприятия по ремонту и обслуживанию основного и вспомогательного теплоэнергетического оборудования тепловой электростанции, тепловых и электрических сетей, сетей водоснабжения и водоотведения.

По состоянию на 01 октября 2025 года по плану подготовки к отопительному сезону 2025/2026 года выполнены следующие работы:

Тепловая электростанция

Проведено техническое обслуживание и ремонт: 9-ти энергетических котлоагрегатов; 3-х водогрейных котлоагрегатов; 6-ти деаэраторов; 20-ти основных и пиковых подогревателей сетевой воды (ПСВ); 32-х баков и фильтров химического цеха; 4-х силовых трансформаторов; 55 единиц насосов; 6-ти мазутных подогревателей и 6-ти мазутных фильтров тонкой и грубой очистки.

Готовность к зиме - 100 %.



Цех Тепловых сетей

Произведена замена трубопроводов – 1,986 км.



Готовность к зиме - 100 %.

Цех городских электрических сетей

Выполнен ремонт 2-х силовых трансформаторов: Т-1 630 кВА на ТП-65; Т-1 400 кВА на ТП-69;

Выполнен ремонт 5 - ти фасадов (известковая побелка, покраска цоколя, дверей и нанесение диспетчерских наименований) ТП-1;5;30;73,85.

Готовность к зиме - 100 %.



Цех высоковольтных электрических сетей


Выполнен капитальный ремонт трансформаторов собственных нужд ТСН-1 (ТМ -100/35-74 У1) на ПС-5А; ТСН-2 (ТМ -100/35-74 У1) на ПС-5А; ТСН-1 (ТМ-100/35-74 У1) на ПС-23; ТСН-2 (ТМ-63/10-74 У1) на ПС-21.

Готовность к зиме - 100 %.

Сети водоснабжения и водоотведения

Выполнено: подготовка зданий и сооружений (создание теплового контура) 42 шт.; по насосным агрегатам ремонт 81 шт. и техническое обслуживание 80 шт.; текущий ремонт 19 шт. ЗРА сети водоснабжения (город); ремонт 62 шт. водопроводных и канализационных колодцев; ремонт 12-ти пожарных гидрантов; произведена замена 15 люков колодцев; произведена очистка приемного ковша НС-1А водозабора «Речной» от песка и ила с применением земснаряда – 1780 м³; выполнен ремонт 129 шт. ЗРА в ИТП; выполнена профилактическая прочистка канализационных сетей– 6 590 пм; известковая побелка наружных и внутренних стен ЗиС 1180 м².

Общая готовность СВиВ – 100 %.

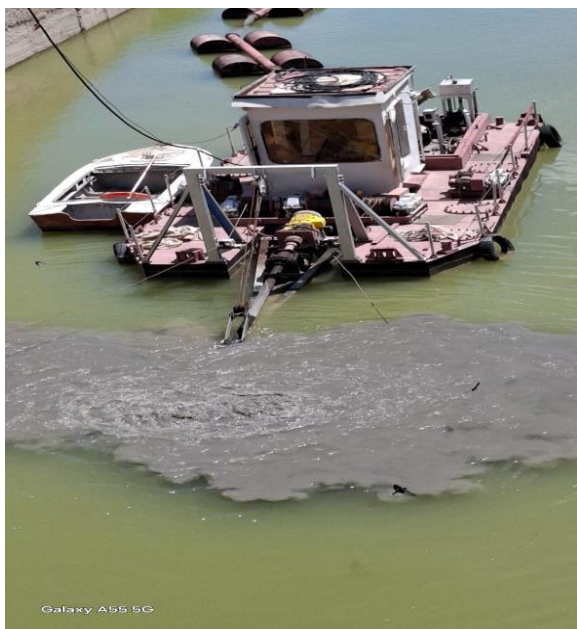

Общая готовность предприятия к зиме – 100%.

Предприятие выполнило план подготовки к ОЗП 2025/2026 года и готово к несению тепловых, электрических нагрузок в осенне-зимнем периоде, поддержанию расчетных параметров гидравлических режимов работы систем водоснабжения и водоотведения.